



包装変更のお知らせ

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤



2018年 11月
バイエル薬品株式会社

謹啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤「コバールトリイ® 静注用 250/500/1000/2000/3000」につきまして、包装変更致しますことをご案内申し上げます。

なお、本変更に伴う各種コード・番号および包装サイズに変更はございません。

今後とも尚一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

■ 変更内容

販売名	個装箱	シリンジサイズ	シリンジラベルサイズ/デザイン	輸注セット
	デザイン			
コバールトリイ® 静注用250	●	●	●/●	●
コバールトリイ® 静注用500	●	●	●/●	●
コバールトリイ® 静注用1000	●	●	●/●	●
コバールトリイ® 静注用2000	●	—	—/●	●
コバールトリイ® 静注用3000	●	—	—/●	●

■ 対象製品の製造番号および出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
コバールトリイ® 静注用250	250 IU×1	341110789	未定	2019年8月上旬
コバールトリイ® 静注用500	500 IU×1	341110796	JPS2156	2019年1月中旬
コバールトリイ® 静注用1000	1000 IU×1	341110802	未定	2019年2月上旬
コバールトリイ® 静注用2000	2000 IU×1	341110819	未定	2019年2月上旬
コバールトリイ® 静注用3000	3000 IU×1	341110826	JPS2166	2018年11月中旬

※流通在庫の関係から出荷時期は前後する場合がございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

(中面につづく)

■ 変更内容詳細

● シリンジ/シリンジラベルサイズ/デザイン




- ※2.5mLのシリンジとシリンジラベルを5.0mLと同じ大きさにいたします。
- ※シリンジラベルの緑枠部分に注射用水使用期限を印字いたします。
- ※シリンジ先端のバイアルアダプターとの接続部であるルアーロックを5.0mLのシリンジと同様、4爪から6爪に変更いたします。



- ※シリンジラベルの緑枠部分に注射用水使用期限を印字いたします。

● 個装箱

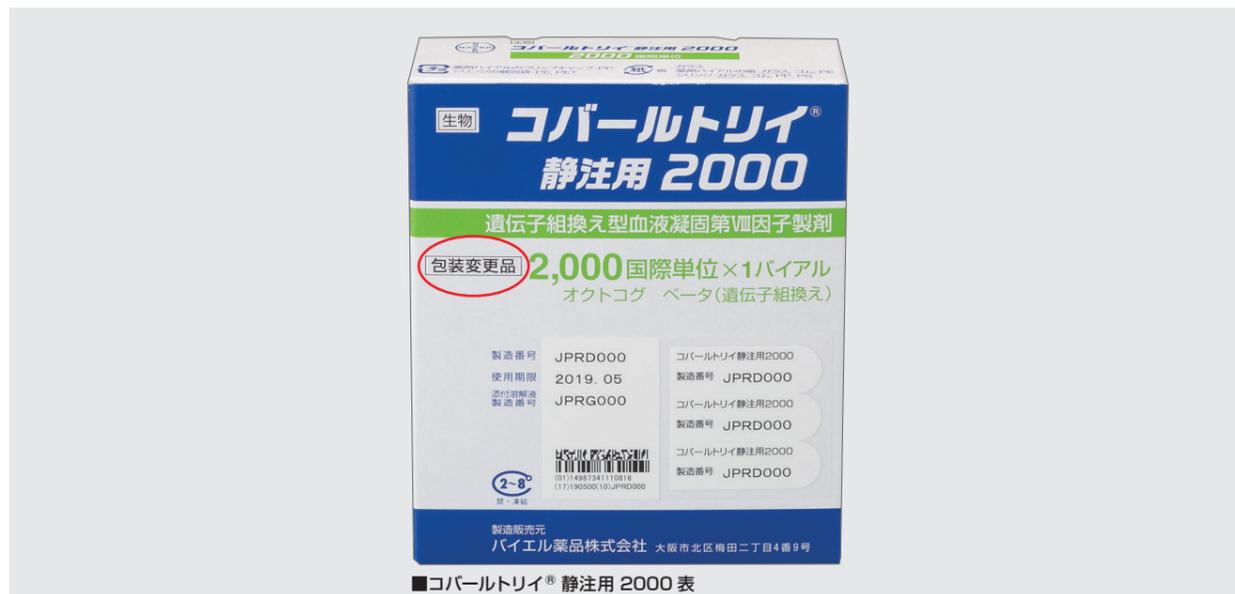

- ※包装変更品を表示いたします。

● シリンジパック



- ※シリンジとプランジャーを包装するシリンジパックを変更いたします。

● 輸注セット



- ※廃棄用ポリエチレン袋を輸注セットに封入いたします。

